E02 - Installation électrique non-domestique à basse tension et à très basse tension hors zone ATEX suivant l'AR du 08.09.2019 (Livre 1)

CD03623 - Light & Power SRL / E02_FR_001042 / A / Autre/Anders / COMMUNS ACP DELTA

Complete

Flagged items	0
0.1 Evaluation finale de l'installation	
Type de contrôle	Visite de contrôle des parties communes d'un ensemble résidentiel § 6.5 / 4.2.4.3 / Dérogations § 6.5.8.2 (entre 01/06/2020 et 01/03/2025)
Evaluation finale	CONFORME
L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension.	
Prochaine visite de contrôle au plus tard le	28/09/2031
0.2 Informations générales	
Projet / Client	CD03623 - Light & Power SRL, Belgium, Light & Power SRL - BE1020747628
Exécuté et validé par	Achraf Lerzak
Date d'inspection	28/09/2026
Date d'émission du rapport	28/09/2026
Référence de l'inspection	E02_FR_001042
Indice de l'inspection	A
Adresse de l'inspection	159 Boulevard des Invalides Auderghem Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1160 Belgique (50.81847457913269, 4.410119739723128)

Work Order	Autre/Anders
WO-2600005324	
0.3 Identification de l'installation	
Désignation de l’installation	COMMUNS ACP DELTA
Numéro de série du compteur	6831724
Distribution	3x230 V

Disclaimer

Les inspections sur site effectuées par Seco Belgium ASBL consistent en un contrôle visuel des composants accessibles en sécurité et sans démontage préalable.

Sauf mention contraire, les inspections sont exécutées sur base de la dernière version des conditions générales de Seco Belgium ASBL. Ces conditions générales peuvent être transmises sur simple demande.

Il appartient au donneur d'ordre, et le cas échéant à tout autre intervenant plus particulièrement concerné, de veiller au suivi à réserver aux observations et non-conformités constatées par Seco Belgium ASBL.

Inspecties ter plaatse uitgevoerd door Seco Belgium VZW bestaan uit een visuele controle van onderdelen die veilig toegankelijk zijn zonder voorafgaande demontage.

Tenzij anders vermeld, worden de inspecties uitgevoerd op basis van de laatste versie van de algemene voorwaarden van Seco Belgium VZW. Deze algemene voorwaarden kunnen op verzoek worden toegezonden.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant, en desgevallend van elke andere meer specifiek betrokken partij, om ervoor te zorgen dat de opmerkingen en inbreuken van Seco Belgium VZW worden opgevolgd.

1. DESCRIPTION DE L'INSTALLATION

1.1 Résistance de dispersion de la prise de terre

Prise de terre et sectionneur	Boucle de terre à fond de fouille
→ Mesure de la résistance de dispersion (Ω)	29.8
Méthode de mesure	Impédance de boucle (Zloop)

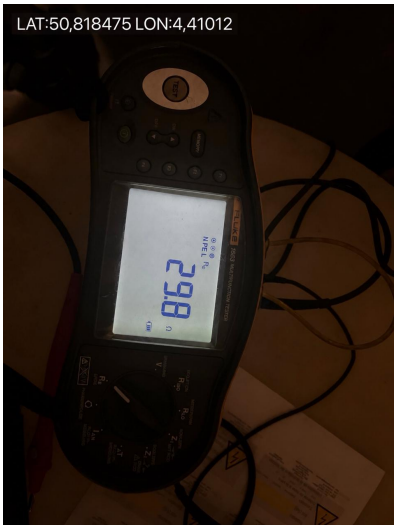


Photo 1

Une mesure simplifiée de résistance de terre a été réalisée.

Résistance de dispersion compatible avec le calibre de la protection différentielle	OK

1.2 Installations particulières

Installations particulières inspectées	N/A

2. DIVISIONS DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

→ TABLEAU DIVISIONNAIRE ET INSTALLATION DESSERVIE N°

→ TABLEAU DIVISIONNAIRE ET INSTALLATION DESSERVIE N° 1

Identification TD1



Photo 2



Photo 3

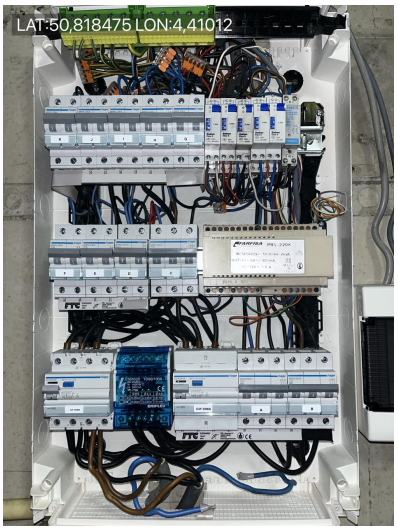


Photo 4

Origine, protection amont

GRD 80A

Indications obligatoires	OK

A) Mise en oeuvre

Protection contre les contacts directs	OK
Protection contre les contacts indirects	OK
Protection contre les surcharges et les court-circuits	OK
Mise en oeuvre des éléments externes aux tableaux divisionnaires	OK
B) Documentation	
Note de calcul	N/A
Schémas de circuits	OK
plan_ACP_Delta_2026-09-28.pdf	
Plan de position	OK
C) Mesures	
Isolement minimal mesuré (dans ce tableau)	≥ 0,5 MΩ - Essai à 500 V
Isolement mesuré [MΩ]	1.58

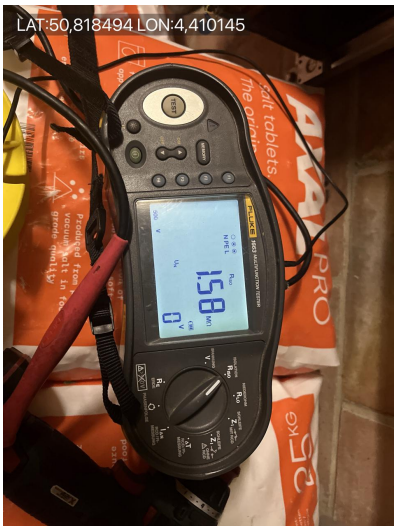


Photo 5

Courant de court-circuit	< 3 kA (compteur GRD BT)
3. DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE	
Type de contrôle	Visite de contrôle des parties communes d'un ensemble résidentiel § 6.5 / 4.2.4.3 / Dérogations § 6.5.8.2 (entre 01/06/2020 et 01/03/2025)
Contrôle de conformité et périodiques	Absent

La visite de contrôle a aussi pour objectif de compléter à nouveau le dossier de l'installation électrique (cfr. fiche thématique n°1 du SPF Economie)