


NOTE EXPLICATIVE PEB – Régularisation travaux 2017

Clos du Dragon 4 – 1200 Woluwé-Saint-Lambert

1. Séjour – fenêtre changée en 2017 : cette fenêtre est supprimée dans la demande de permis de 2025


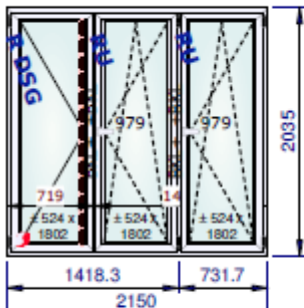


Châssis 001	Qté 1	Système: Gealan 8000 IQ	Parcloses: Arrondi toujours gris	Couleur: Blanc																																													
		<table><tr><th></th><th>Description</th><th>Couleur</th></tr><tr><td>Dormant</td><td>8001-Dorm.74mm GEALAN PVC</td><td>Blanc</td></tr><tr><td>Type</td><td>Import</td><td></td></tr><tr><td>Traverse basse</td><td>PVC</td><td></td></tr><tr><td>Couleur joint</td><td>Gris</td><td></td></tr><tr><td>Type d'acier</td><td>Fermé</td><td></td></tr><tr><td>Meneau(x)</td><td>Meneau 82mm GEALAN</td><td></td></tr><tr><td>Ouvrant 1</td><td>8095 KERN droit</td><td>Blanc</td></tr><tr><td>Type de ferrure</td><td>SIEGENIA Oscillo-Battante</td><td>Blanc</td></tr><tr><td>Type de poignée</td><td>WKD OB-B (std avec microvent W>410)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>SECUSTIC standard</td><td></td></tr><tr><td>Ouvrant 2</td><td>8095 KERN droit</td><td>Blanc</td></tr><tr><td>Type de ferrure</td><td>SIEGENIA Oscillo-Battante</td><td>Blanc</td></tr><tr><td>Type de poignée</td><td>OB (std avec microvent W>400)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>SECUSTIC standard</td><td></td></tr></table>				Description	Couleur	Dormant	8001-Dorm.74mm GEALAN PVC	Blanc	Type	Import		Traverse basse	PVC		Couleur joint	Gris		Type d'acier	Fermé		Meneau(x)	Meneau 82mm GEALAN		Ouvrant 1	8095 KERN droit	Blanc	Type de ferrure	SIEGENIA Oscillo-Battante	Blanc	Type de poignée	WKD OB-B (std avec microvent W>410)			SECUSTIC standard		Ouvrant 2	8095 KERN droit	Blanc	Type de ferrure	SIEGENIA Oscillo-Battante	Blanc	Type de poignée	OB (std avec microvent W>400)			SECUSTIC standard	
	Description	Couleur																																															
Dormant	8001-Dorm.74mm GEALAN PVC	Blanc																																															
Type	Import																																																
Traverse basse	PVC																																																
Couleur joint	Gris																																																
Type d'acier	Fermé																																																
Meneau(x)	Meneau 82mm GEALAN																																																
Ouvrant 1	8095 KERN droit	Blanc																																															
Type de ferrure	SIEGENIA Oscillo-Battante	Blanc																																															
Type de poignée	WKD OB-B (std avec microvent W>410)																																																
	SECUSTIC standard																																																
Ouvrant 2	8095 KERN droit	Blanc																																															
Type de ferrure	SIEGENIA Oscillo-Battante	Blanc																																															
Type de poignée	OB (std avec microvent W>400)																																																
	SECUSTIC standard																																																


1/50 - Vue intérieure
Localisation: SAM

Articles	Quantité	Dimension
Documentation sous http://www.stollar.pl/get	1,000	
- Poignée HORPE SECUSTIC BLANC 0530/US952-4 F9016	2,000	
7/35 M5x45		
»Ergot de fixation (EU::L/70cm)	16,000	
(i) brak Rw	1,000	
! Promotion fenêtre 3 vant/panneau	-1,000	
»mécanisme de verrouillage de poignée FAV EDELST.-S.	2,000	
(i)		
JEZYK BLOKADY 13 MM RE DEUGI RAL9005 - PRAWY	2,000	
(i) BETA Un Minimum Pour La Production 8 Jours	8,000	
(attention les autres articles)		
(i) Coeffi.thermique de la fenêtre calc. [W/m2*K]	1,295	
Vitrages et panneaux		Dimensions
01.01: 33.1/14AICH/4S1 Ug=1.1 (paq.24)		554 x 1.832
01.02: 33.1/14AICH/4S1 Ug=1.1 (paq.24)		554 x 1.832
02.01: 33.1/14AICH/4S1 Ug=1.1 (paq.24)		554 x 1.832

2. Chambre 2 – fenêtre changée en 2017:

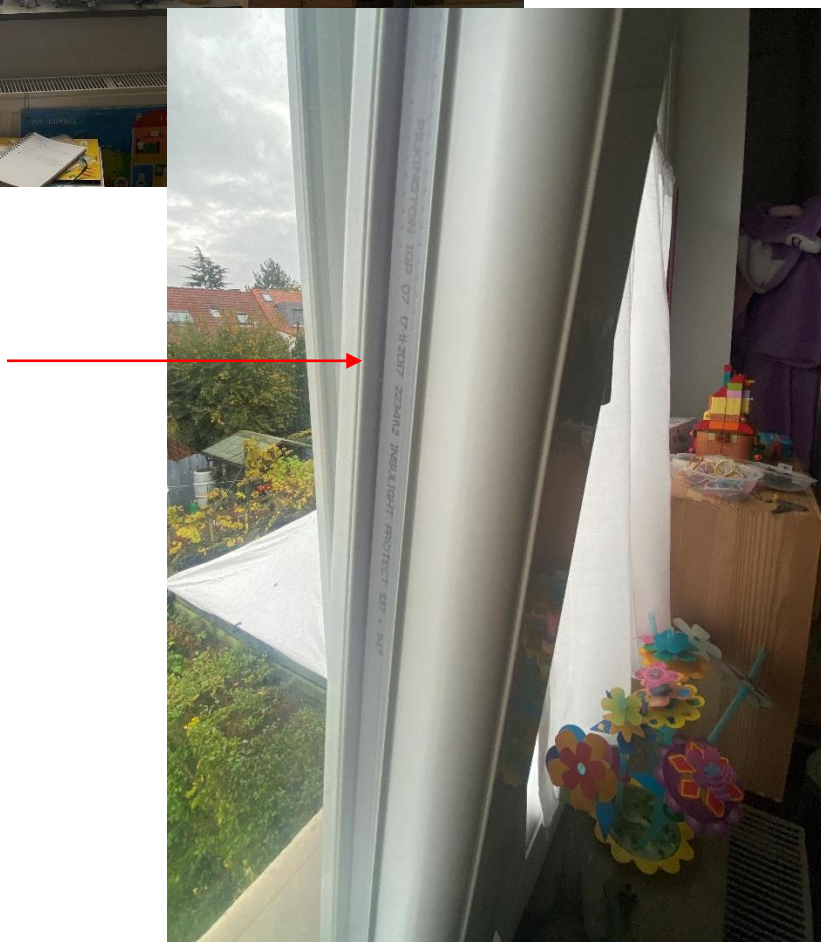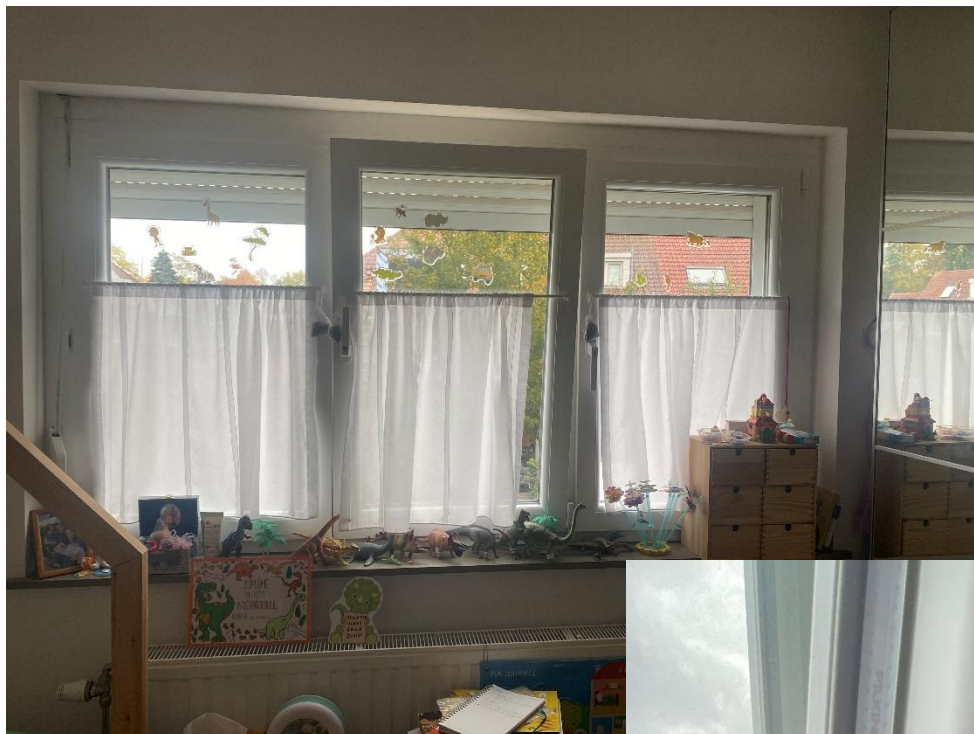

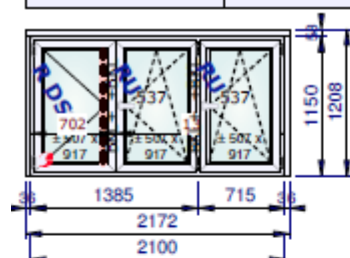


Châssis 003	Qté 1	Système: Gealan 8000 IQ	Parclose: Arrondi toujours gris	Couleur: Blanc
-------------	-------	-------------------------	---------------------------------	----------------





1/50 - Vue intérieure
Localisation: chambre droite

	Description	Couleur
Dormant <i>Type</i> <i>Traverse basse</i> <i>Couleur joint</i> <i>Type d'acier</i> Meneau(x) Profil périph.	8001-Dorm.74mm GEALAN PVC <i>Import</i> <i>PVC</i> <i>Gris</i> <i>Fermé</i> Meneau 82mm GEALAN Elargissement 74/36mm à gauche (Non déduit) Elargissement 74/36mm à droite (Non déduit) Elargissement 74/58mm en haut (Non déduit)	Blanc
Ouvrant 1 <i>Type de ferrure</i> <i>Type de poignée</i>	8095 KERN droit SIEGENIA Oscillo-Battante <i>W40 OB-B (std avec microvent W>410)</i> <i>SECUSTIC standard</i>	Blanc Blanc
Ouvrant 2 <i>Type de ferrure</i> <i>Type de poignée</i>	8095 KERN droit SIEGENIA Oscillo-Battante <i>OB (std avec microvent W>400)</i> <i>SECUSTIC standard</i>	Blanc Blanc


Articles	Quantité	Dimension
 - Elargissement 36 mm 5 chbrs S8000 - Blanc	2,000	1.150,0
 - Elargissement 58 mm 5 chbrs avec joint S8000 - Blanc	1,000	2.172,0
 Documentation sous http://www.stollar.pl/get	1,000	
- Poignée HOPPE SECUSTIC BLANC 0530/U5952-4 F9016 7/35 M5x45	2,000	
»Ergot de fixation (EU::L/70cm)	14,000	
(i) brak Rw	1,000	
! Promotion fenêtre 3 vant/panneau	-1,000	
»mécanisme de verrouillage de poignée FAV EDELST.-S.	2,000	
(L)		
JEZYK BLOKADY 13 MM RE DEUGI RAL9005 - PRAWY	2,000	
(i) BETA Un Minimum Pour La Production 8 Jours (attention les autres articles)	8,000	
(i) Coeff.thermique de la fenêtre calc. [W/m2*K]	1,356	

Vitrages et panneaux	Dimensions
01.01: 33.1/14AICH/451 Ug=1.1 (paq.24)	537 x 947
01.02: 33.1/14AICH/451 Ug=1.1 (paq.24)	537 x 947
02.01: 33.1/14AICH/451 Ug=1.1 (paq.24)	537 x 947

3. Chambre 3 – fenêtre changée en 2017:

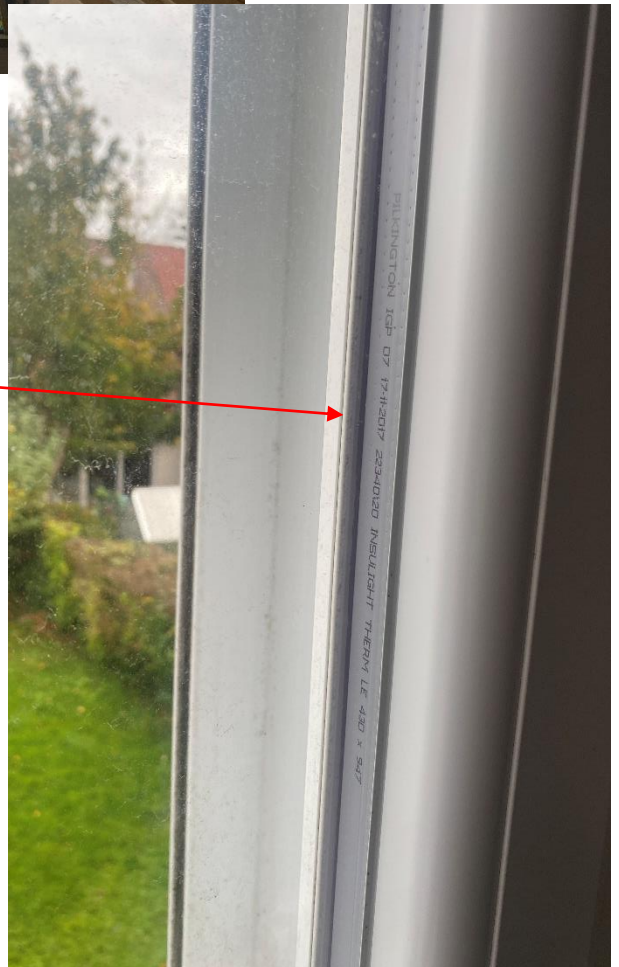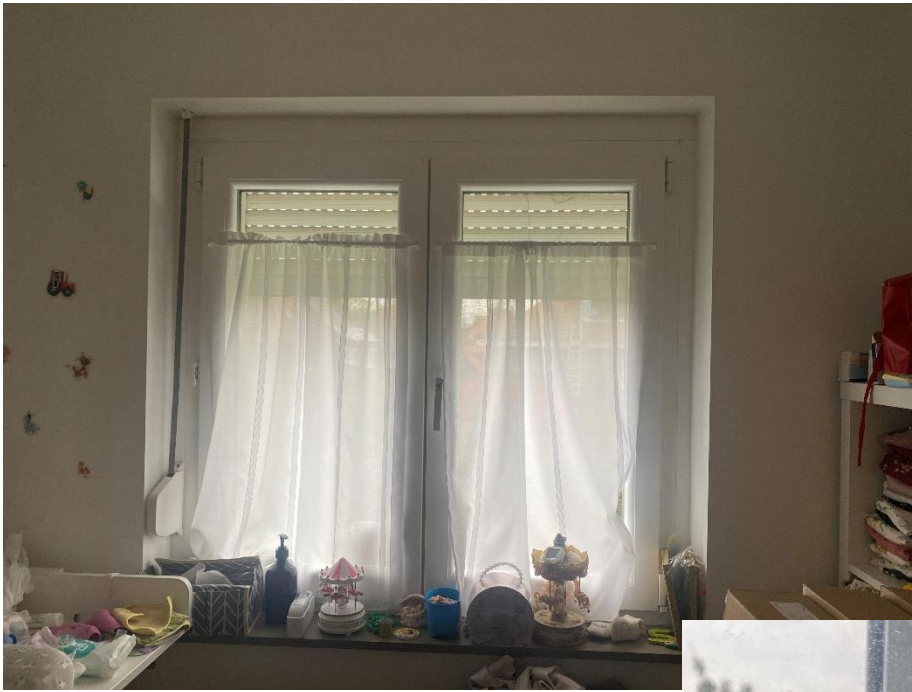




Châssis 002	Qté 1	Système: Gealan 8000 IQ	Parcloses: Arrondi toujours gris	Couleur: Blanc
-------------	-------	-------------------------	----------------------------------	----------------



1/50 - Vue intérieure
Localisation: chambre gauche

	Description	Couleur
Dormant <i>Type</i> <i>Traverse basse</i> <i>Couleur joint</i> <i>Type d'acier</i> Profils périph.	8001-Dorm.74mm GEALAN PVC <i>Import</i> <i>PVC</i> <i>Gris</i> <i>Fermé</i> Elargissement 74/36mm à gauche (Non déduit) Elargissement 74/36mm à droite (Non déduit) Elargissement 74/58mm en haut (Non déduit)	Blanc
Ouvrant 1 <i>Type de ferrure</i> <i>Type de poignée</i>	8095 KERN droit SIEGENIA Oscillo-Battante WKO OB-B (std avec microvent W>410) <i>SECUSTIC standard</i>	Blanc Blanc

Articles	Quantité	Dimension
 - Elargissement 36 mm 5 chbrs S8000 - Blanc	2,000	1.150,0
 - Elargissement 58 mm 5 chbrs avec joint S8000 - Blanc	1,000	1.267,0
 »Documentation sous http://www.stollar.pl/get	1,000	
- Poignée HOPPE SECUSTIC BLANC 0530/US952-4 F9016 7/35 M5x45	1,000	
»Ergot de fixation (EU::L/70cm)	12,000	
(i) Propriétés acoustiques Rw [dB]	33,000	
»mécanisme de verrouillage de poignée FAV EDELST.-S.	1,000	
(i)		
JEZYK BLOKADY 13 MM RE DEUGI RAL9005 - PRAWY	1,000	

Châssis 002	Qté 1	Système: Gealan 8000 IQ	Parcloses: Arrondi toujours gris	Couleur: Blanc
-------------	-------	-------------------------	----------------------------------	----------------

Articles	Quantité	Dimension
(i) BETA Un Minimum Pour La Production 8 Jours (attention les autres articles)	8,000	
(i) Coeffi.thermique de la fenêtre calc. [W/m2*K]	1,270	

Vitrages et panneaux	Dimensions
01.01: 4/16AICH/4S1 Intercalaire chaud (paq.24) ICH gris	430 x 947
01.02: 4/16AICH/4S1 Intercalaire chaud (paq.24) ICH gris	430 x 947

4. Velux du palier - GGL SK06 – 2070 : $U_w = 1,3$



5. Velux de la chambre 4 - GGL SK06 – 2070 : $U_w = 1,3$



6. Velux du grenier - GGL SK06 – 2070 : $U_w = 1,3$



7. Chaudière changée en 2017 et conservée à sa place. Changement pas sujet à permis, pas soumis à la PEB.



8. Toiture isolée en 2017 par l'intérieur : travaux pas sujets à permis, pas soumis à la PEB.

9. Ventilation :

- La ventilation de la chambre 4, local nouvellement créé, sera assurée par des aérateurs ZZZ 214 à placer dans les velux.
- Le châssis du séjour est supprimé dans la demande de permis de 2025, le séjour sera ventilé par les aérateurs THM 90 placé dans la véranda. L'amende pour non-respect de la ventilation n'a plus d'objet.
- Les chambres 2 et 3 n'ont pas d'aération, une amende pour non-respect de la ventilation sera appliquée.