


- LEGENDA:**
- fundamenteelwerk nieuw te metselen
  - bevochtigd zichtbaar metselwerk nieuw te metselen
  - snijvlakken periferie nieuw te metselen
  - gevels van nieuw te metselen
  - cellen van yfeng c3/458 nieuw te metselen
  - gewapend beton
  - verloop in beton druklaag met netversterking/ribbels
  - isolatie
- NOTES:**
- RTO 75:** ingebouwde reguleerbare toevoerspanning: minimum debiet te behouden onder een drukverval van 2 Pa = 750 l/h
  - DO 25:** doorvoeropening: minimum debiet te behouden onder een drukverval van 2 Pa = 250 l/h
  - DO 25:** voor 20 l/min, doorvoeropening = 700 l/h
  - DO 25:** voor 20 l/min, doorvoeropening = 700 l/h
  - RAO 50:** extra toevoerspanning: minimum debiet te behouden 500 l/h
  - RTO 50:** ingebouwde reguleerbare toevoerspanning: minimum debiet te behouden 500 l/h
- OPMERKING:** De constructies dienen te voldoen aan de technische eisen van de gemeentelijke verordening.
- RT:** raamtabel
- NW2:** maakt geen deel uit van de versterking/s niet uitvoeren

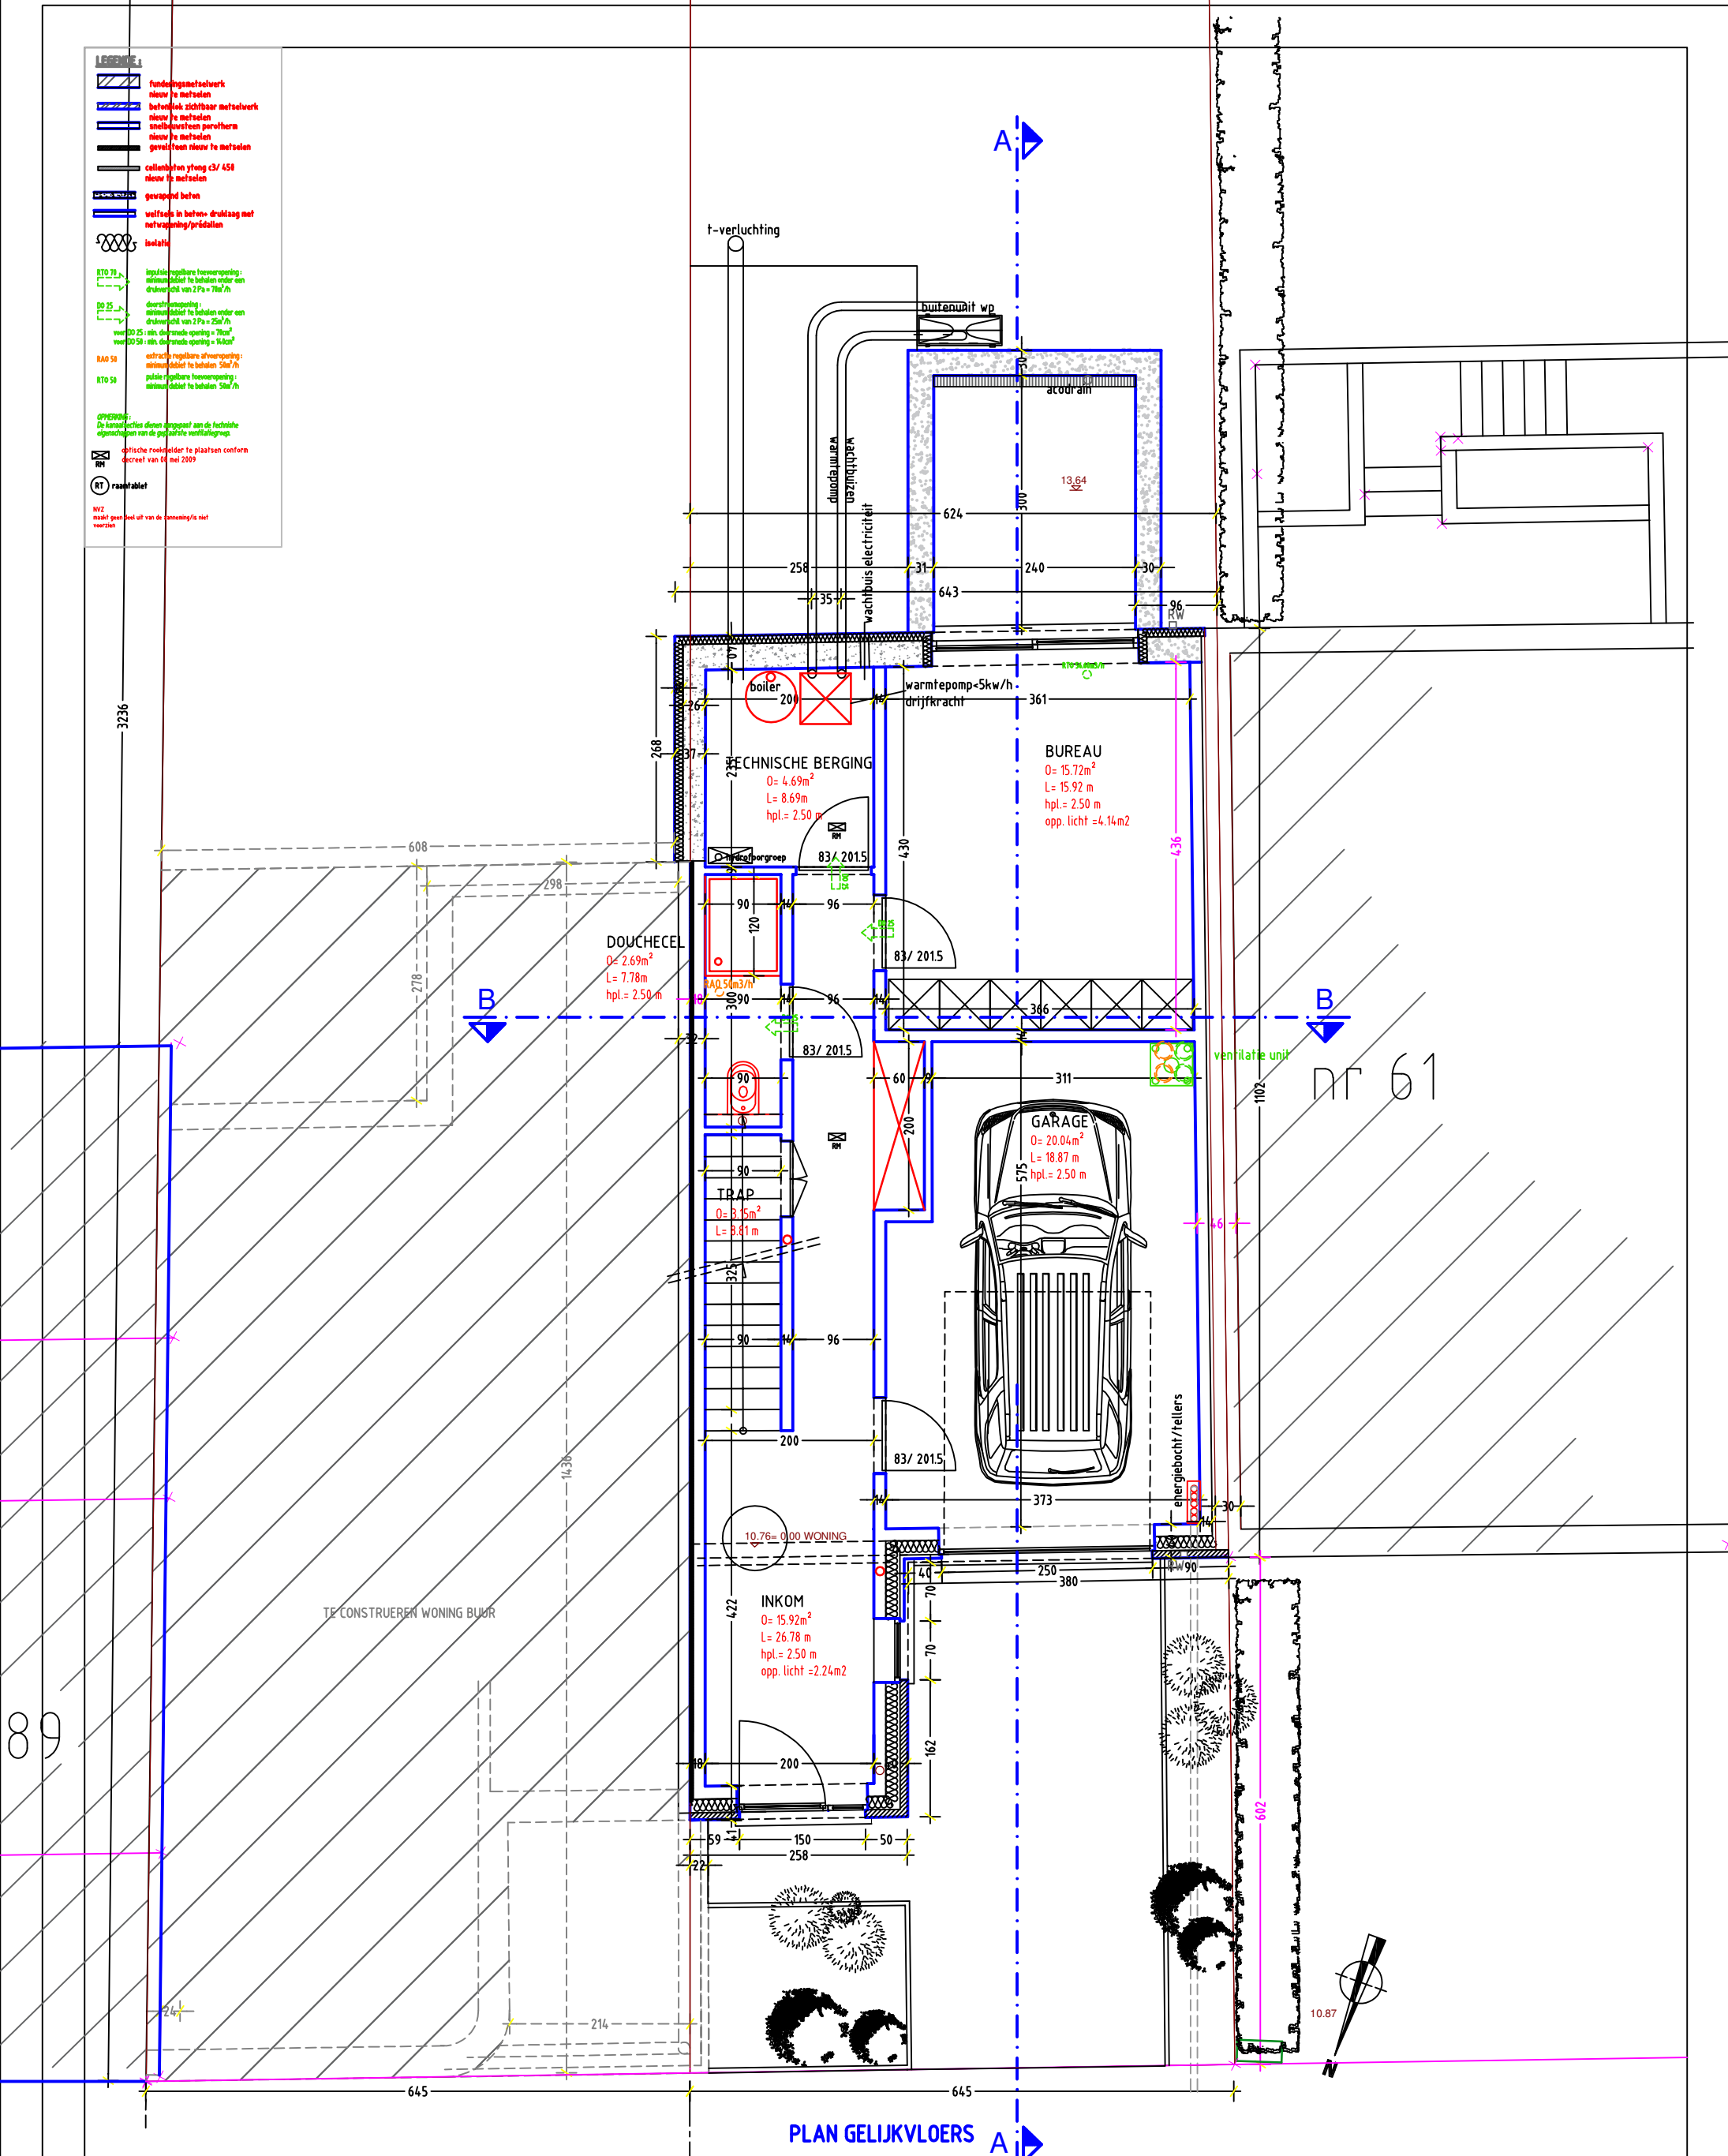

PLAN GELIJKVLOERS

|      |                                                                        |                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 7/15 | bouwaanvraag: het bouwen van een ééngesinswoning gesloten bebouwing    |                                      |
|      | BA_EENGESINSWONING_PLAN GELIJKVLOERS ZWARTKEELTJESLAAN LINKS VAN NR 61 | MAATEENHEID : METERS<br>schaal :1/50 |
|      |                                                                        | 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00             |
|      | bouwplaats:Zwartkeeltjeslaan links van nr 61 1160 Oudergem             | de bouwheer                          |
|      | kad.sectie: Oudergem 1ste afd. sectie A nr 144 p19 +n19                | +                                    |